





Mise sous tension électrique

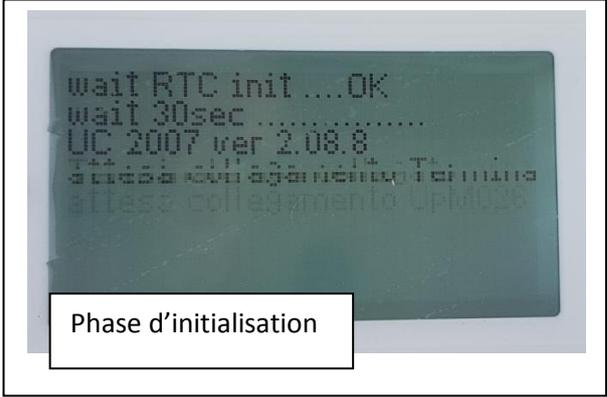

Phase d'initialisation


Phase d'initialisation ... suite

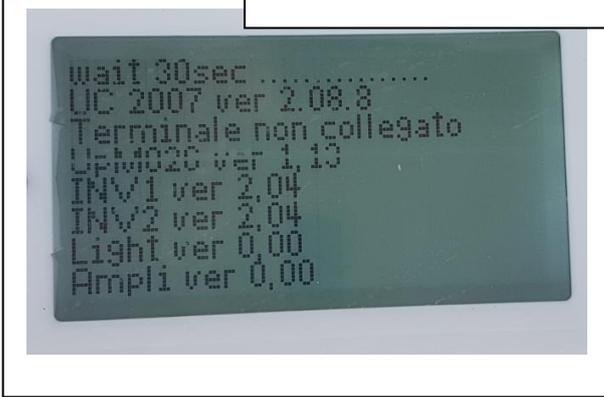


Phase d'initialisation terminée. Attente démarrage




Démarrage pompe 1 et 2 ok

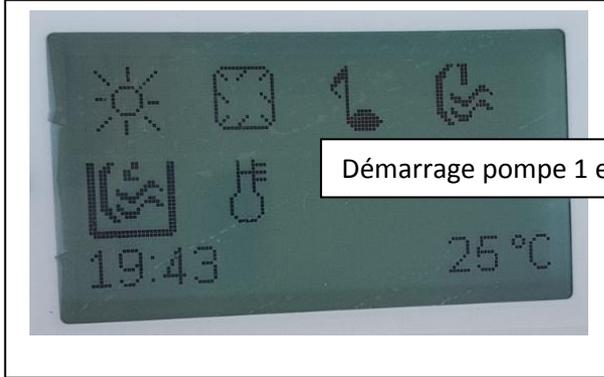


Changement d'affichage au bout de 10 a 15 secondes de fonctionnement

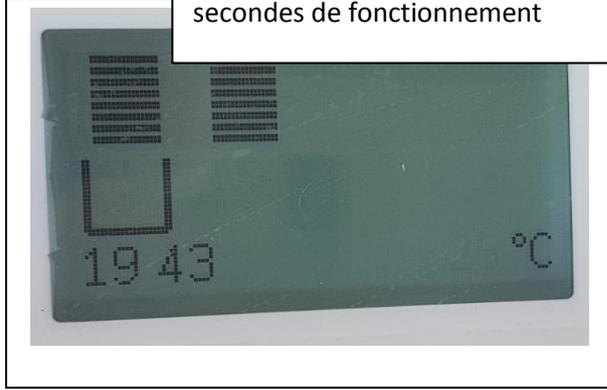

Changement de l'affichage

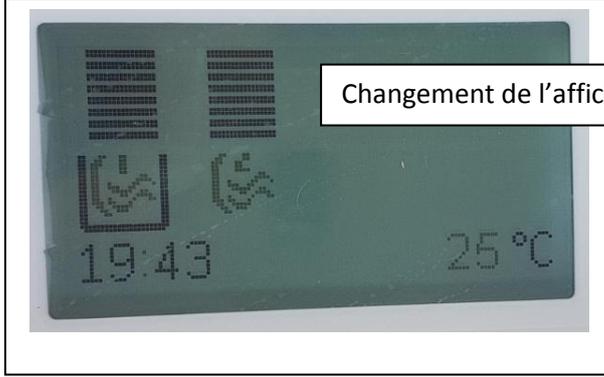

Arret des 2 pompes au bout de environ 30 secondes

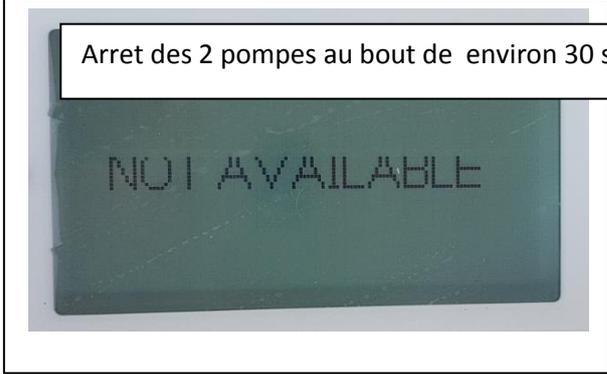

Retour a l'affichage de départ avec les 2 pompes à l'arrêt ! Les pompes n'ont fonctionnées qu'une trentaine de secondes

